

Auswertung nach W 400-3-B1

für: **Denkingen**

Jahr **2021**

Bewertung bezugnehmend des ILI

ILI:

0,77

Netz :

Anzahl Im Netz	(Istzustand zum o.g. Jahr)	Anzahl Schäden	Wasserverlust nach W 392	Schadensrate
				mit Wasseraustritt
Wasserhauptleitungen	23,8 km		niedrig	
Wasserhauptleitungen		2 Stück		
Wasserhauptleitungen	berechnet je km und Jahr	0,084		niedrig
Wasserhausanschlüsse	17,8 km		niedrig	
Wasserhausanschlüsse	703 Stück	1 Stück		
Wasserhausanschlüsse	hochgerechnet auf 1000 Stück	1,422		niedrig

Armaturen:


Anzahl Im Netz	(Istzustand zum o.g. Jahr)	Anzahl Schäden	Schadensrate
			generell
Schachthyranten	237 Stück	1 Stück	niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück	4,21940928	
Unterflurhydranten	70 Stück	0 Stück	niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück	0	
Überflurhydranten	10 Stück	0 Stück	niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück	0	
Schieber	343 Stück	1 Stück	niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück	2,9154519	

Info: Eingabefeld

W400-3-B1: Schadens-RATE (Schäden mit Wasseraustritt)

Schäden je km und Jahr	Hauptleitungen ohne Absperrarm./Hydr.	HA-Leitungen ohne Absperrarm
niedrig	<= 0,1	<= 5
mittel	> 0,1 bis <= 0,5	> 5 bis <= 10
hoch	> 0,5	> 10

Intervall laut Arbeitsblatt

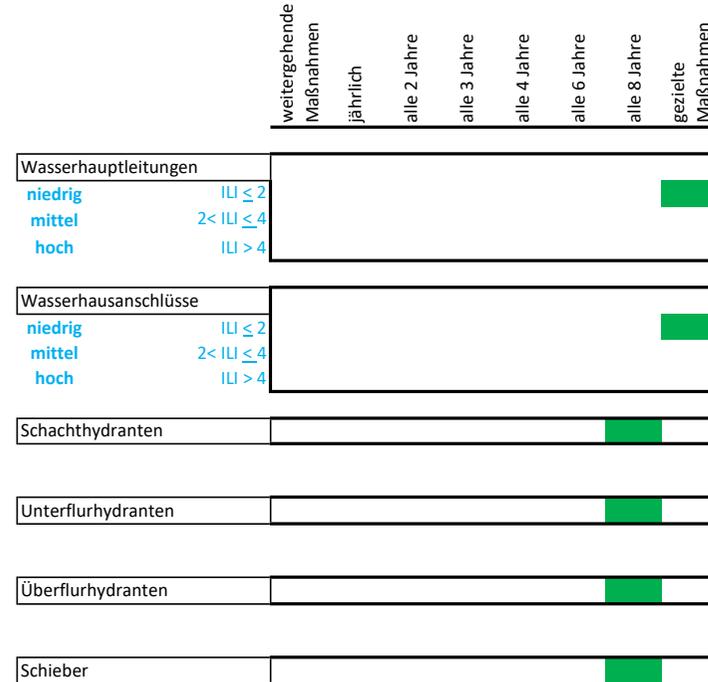

Spaichignen
Ort

22.02.2022
Datum

M. J. ...
Unterschrift Netzmeister